



**02 - 07.1**

09.13.CZ

**Plnozdvížené pojistné ventily  
s přidavným zatížením  
typ SiZ 1508**

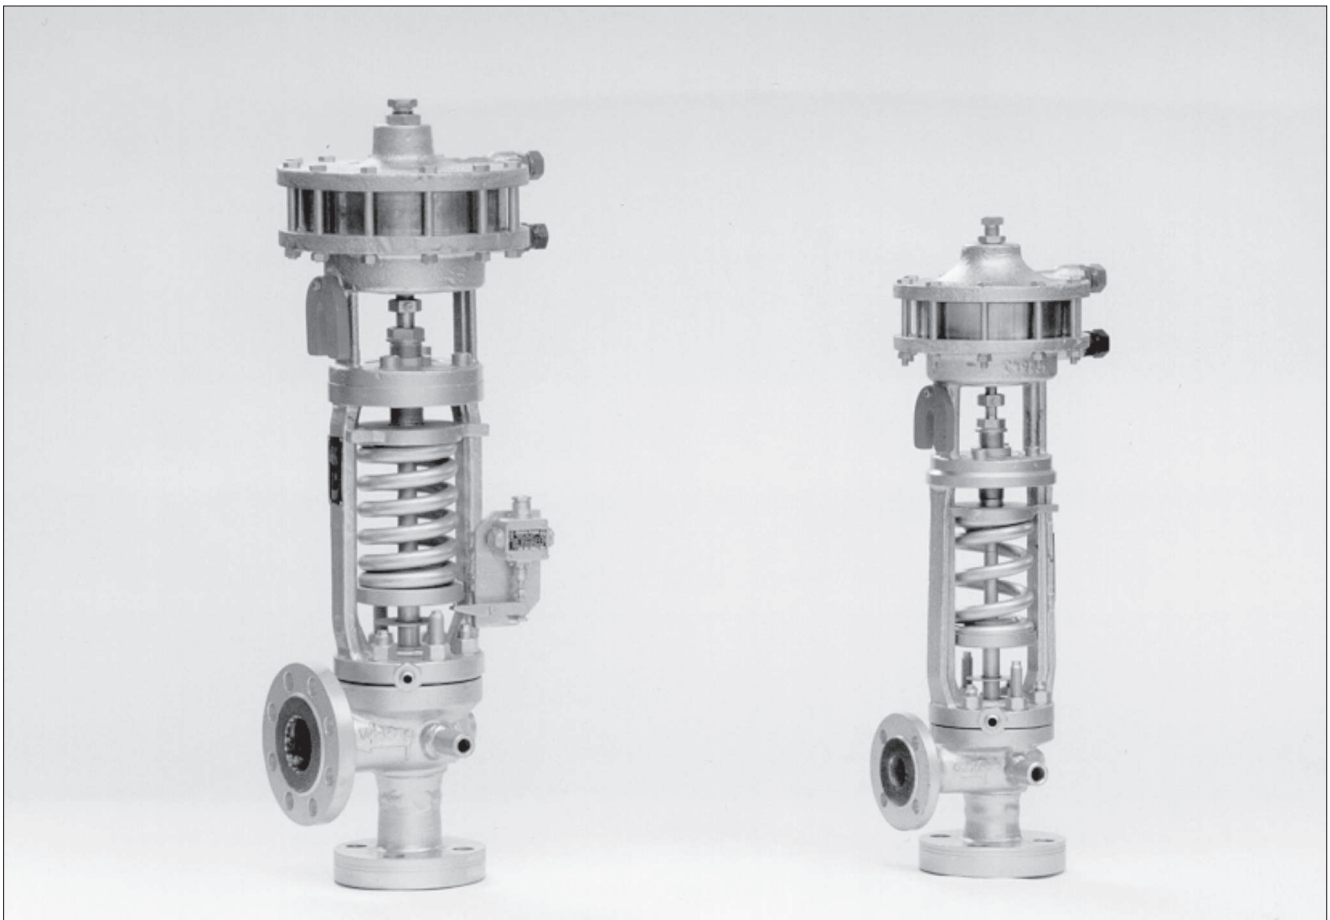

## SiZ 1508

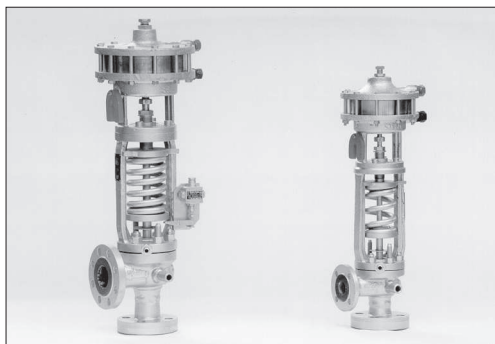

### Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením DN 25 x 40 až 350 x 600

#### Použití

Pojistný ventil plnozdvižný s přídavným zatížením je armatura určená k samočinnému jištění tlakového zařízení (parní kotle, tlaková potrubí, redukční stanice, tlakové nádoby, odběry z turbín a pod.) proti nedovolenému zvýšení tlaku nad přípustnou mez.

Pojistný ventil SiZ 1508 ve spojení s řídicím přístrojem RP 5330, resp. RP 5340 odpovídá ČSN EN ISO 4126-5 : 2005 (CSPRS).

Výkon ventilů, který je potvrzen v průvodní dokumentaci se zaručuje pouze za předpokladu, že tlaková ztráta potrubí nepřekročí u vstupního potrubí 3% a u výstupního potrubí 25% otevíracího přetlaku.

Pojistné ventily SiZ 1508 jsou určeny pro vodní páru, vzduch a neagresivní plyny a páry. Nejvyšší teplota jištěné látky je 620°C. Ventily jsou schopny trvale pracovat v prostředí o teplotě do 80°C. Instalace v prostředí s teplotou pod bodem mrazu je možná po konzultaci s výrobcem. Rozsah otevíracích přetlaků je uveden v tabulce "Technické parametry".

Ventily se dodávají a musí být provozovány společně se svým příslušenstvím, tj. s řídicím přístrojem. Dodávky jednotlivých částí jsou možné pouze v případě záměny za dříve dodaná zařízení.

#### Technické parametry

Velikost ventilu DN	Hodnoty sedel		Otevírací přetlak		Certifikovaný výtokový součinitel $K_{dr}$ [-]
	d [ mm ]	A [ mm <sup>2</sup> ]	$p_{set}$ [ barg ]		
			minimální	maximální	
25 x 40	16	201	32	400	0,86
40 x 65	25	491	24	275	
	28	616	24	225	
50 x 80	32	804	24	235	
	36	1018	24	195	
65 x 100	40	1257	16	180	0,84
	46	1662	16	150	
80 x 125	50	1964	16	135	
	56	2463	16	110	
100 x 150	63	3117	16	100	
	70	3848	16	86	
125 x 200	77	4657	12	80	
	85	5675	12	70	
150 x 250	93	6793	10	60	
	98	7543	10	50	
175 x 300	110	9503	10	42	
	117	10750	10	38	
200 x 350	125	12270	6	32	
	140	15390	6	26	
250 x 400	155	18870	6	22	
	168	22170	6	18	
300 x 500	180	25450	4	16	
	200	31420	4	13	
350 x 600	220	38010	3	11	0,83
	235	43370	3	10	

A - průtočný průřez v sedle v mm<sup>2</sup>

d - vnitřní průměr sedla v mm

## Popis

Tvar tělesa je nárožní, s možností oboustraně přírubového, oboustraně přivařovacího či kombinovaného způsobu připojení. Vstupní hrdlo má dýzovitý tvar, výstupní hrdlo má rozšířený průřez. Na tělese jsou přivařeny čepy, kterými lze ventil ukotvit na nosnou konstrukci pro zachycení reakčních sil. Na sedlo ventilu je silou pružiny a tlakovzdušného válce přitlačována kuželka, opatřená přídatnou ploškou pro dosažení větší zdvihové síly. Uvnitř tlakovzdušného válce se pohybuje diferenciální píst, ke kterému je pomocí hadic přiváděn z řídicího přístroje zatěžovací a zdvihový vzduch. Ventil je výrobcem seřízen a přezkoušen na otevírací přetlak stanovený v objednávce. Seřízení je zajištěno proti nedovolenému zásahu. Rozměry připojovacích přírub a přivařovacích konců se stanoví při technickém vyjasňování zakázky, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem. Standardní rozměry přivařovacích konců jsou dle ČSN 13 1075 (3/1991), standardní rozměry přírub dle ČSN EN 1092-1+A1 (7/2013) (případně ČSN 13 1060).

## Funkce ventilu

Ventil je ovládán řídicím přístrojem. S odstaveným řídicím přístrojem může pracovat pouze v mimořádných nebo havarijních případech (výpadek tlakového vzduchu, porucha řídicího přístroje a pod.) a to pouze na velmi krátkou dobu. Dlouhodobější či opakovaný provoz v tomto režimu má za následek prudké snížení životnosti ventilu, způsobené vibracemi a netěsnostmi.

Při dosažení otevíracího přetlaku řídicí přístroj automaticky vypustí stlačený vzduch z prostoru nad pístem tlakovzdušného válce (tzv. "zatěžovací vzduch"). Tlak vzduchu pod pístem (tzv. "zdvihový vzduch") spolu s přetlakem jištěného média, působícího na kuželku, překoná sílu pružiny a pojistný ventil se rychle otevře na plný zdvih. Při poklesu tlaku pak probíhá celý děj v opačném pořadí. Právě skutečnost rychlého otevření a uzavření jsou největší předností těchto ventilů. Plného otevření dosáhne ventil při nárstu tlaku jištěného média maximálně o 3% nad hodnotou nastaveného otevíracího tlaku ( $p_{set}$ ). Těsného uzavření dosáhne ventil při poklesu tlaku jištěného média o maximálně 5% pod hodnotou nastaveného otevíracího tlaku ( $p_{set}$ ).

Při výpadku tlaku řídicího vzduchu je síla vyvozena pouze tlakem jištěného média. Otvírání ventilu pak probíhá pomaleji než v předchozím případě a dochází tak k nadměrnému namáhání (a také opotřebení) sedla. Plného otevření dosáhne ventil při nárstu tlaku jištěného média maximálně o 5% nad hodnotou nastaveného otevíracího tlaku ( $p_{set}$ ). Těsného uzavření dosáhne ventil při poklesu tlaku jištěného média o maximálně 10% pod hodnotou nastaveného otevíracího tlaku ( $p_{set}$ ).


## Příslušenství

Pojistné ventily tvoří nedílný celek se svým příslušenstvím, které se skládá z následujících:

- řídicí přístroj typ RP 5330 resp. RP 5340
- dálková signalizace zdvihu

## Dálková signalizace

Dálková signalizace, upevněná na ventilu se skládá z mikrospínače a pákového mechanismu. Slouží ke kontrole činnosti pojistného ventilu ze stanoviště obsluhy, kde signalizuje polohu "otevřeno" a "zavřeno". Citlivost mikrospínače umožňuje registrovat zdvih kuželky již od 0,5 - 1 mm. Dálková signalizace může pracovat v prostředí o teplotě do 60°C. Dodává se na zvláštní požadavek, přičemž kabel není nikdy součástí dodávky.

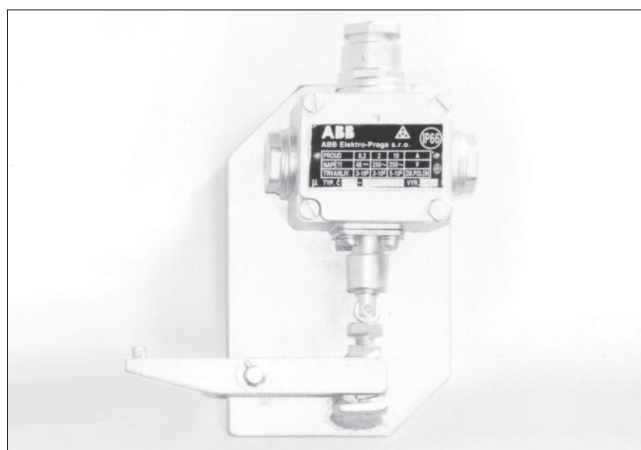

## Objednávání

Pro objednávání platí v přiměřené míře ČSN 13 3060, část 1, článek 5. Na základě požadavku vypracuje výrobce návrh osazení pojistných ventilů na jištěné zařízení včetně způsobu zapojení řídicího přístroje. Odběratel musí výrobcí sdělit všechny požadované údaje. Návrh pak obsahuje všechny náležitosti pro objednávání. Každá objednávka se technicky vyjasňuje, závěr vyjasnění je formulován v dotazníku, který obě strany závazně potvrdí.

## Transport a skladování

Pojistné ventily včetně příslušenství se dopravují v krytých, suchých a čistých dopravních prostředcích, zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození ostatními přepravovanými předměty. Ventily jsou dodávány v latěni, popř. na paletě. Tlakové hadice jsou připraveny k ventilu. Řídicí přístroje jsou baleny jednotlivě do beden.

Ventily lze skladovat pouze v suchých (max. relativní vlhkost vzduchu 75%), krytých a uzavřených prostorách v neagresivním ovzduší. Je doporučeno ponechat ventily v původním obalu. Po vybalení ventilu je nutno chránit ventil (pružinu, jehlu a pod.) i řídicí přístroj před nárazy či jiným poškozením. Záslepky se odstraňují zásadně až při montáži ventilu.

## Montáž, údržba a obsluha


Instrukce pro správnou montáž pojistného ventilu do potrubí, jeho připojení k řídicímu přístroji a zásady pro jeho obsluhu a údržbu jsou uvedeny v dokumentu PM 076. Tento dokument je expedován současně s ventilem.

Dle dlouholetých zkušeností s provozem a údržbou ventilů doporučujeme provádět kontrolu seřízení otevíracího přetlaku a kontrolu stavu těsnících ploch sedla a kuželky s periodou 1 rok. Doporučená perioda pro kontrolu stavu těsnění pístu tlakovzdušného válce je 3 roky.

## Stavební délky připojení

DN	Provedení SS		Provedení SP		Provedení PP	
	S <sub>1</sub> mm	S <sub>2</sub> mm	S <sub>1</sub> mm	S <sub>2</sub> mm	S <sub>1</sub> mm	S <sub>2</sub> mm
25x40	170	170	130	170	130	130
40x65	200	200	150	200	150	180
50x80	225	225	180	225	180	180
65x100	240	240	180	240	180	185
80x125	260	260	205	260	205	220
100x150	260	260	215	260	215	215
125x200	390	330	390	330	390	330
150x250	340	340	245	340	245	260
175x300	350	390	265	390	265	290
200x350	430	410	320	410	320	310
250x400	450	440	340	440	340	340
300x500	520	510	380	510	380	410
350x600	660	620	660	620	660	620


## Detail připojení ventilu

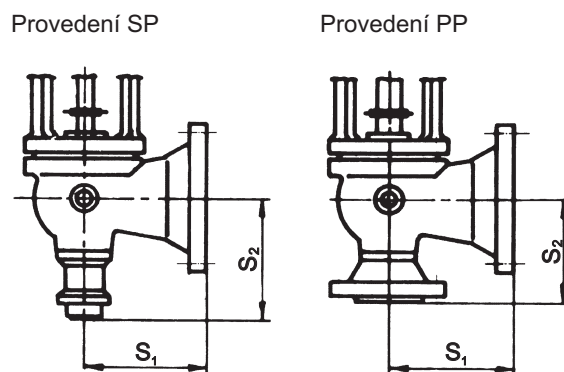

## Připojení odváděcího potrubí

DN	A	B	Ø C	b	Ø d	s
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
25x40	230	259	30	45	17,2	2,9
40x65	290	289	30	60	17,2	2,9
50x80	330	321	45	65	21,3	3,25
65x100	370	336	51	75	21,3	3,25
80x125	440	381	60	90	26,9	3,25
100x150	500	426	64	100	26,9	3,25
125x200	530	466	64	100	26,9	3,25
150x250	600	466	76	110	26,9	3,25
175x300	660	468	76	110	26,9	3,25
200x350	750	285	95	120	26,9	3,25
250x400	790	285	95	120	26,9	3,25
300x500	930	356,5	125	140	33,7	4,05
350x600	1140	367,5	135	150	26,9	3,25

## Detail čepů pro uchycení a odváděcího potrubí

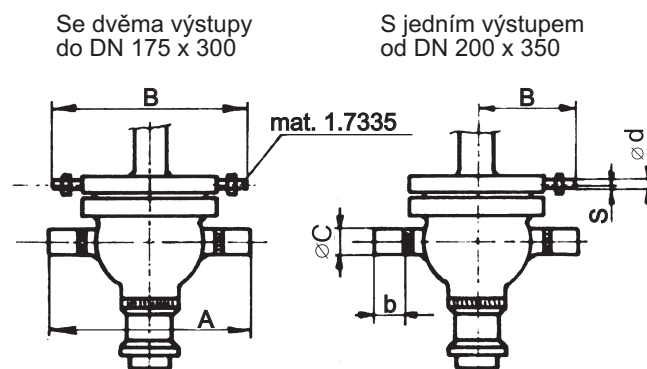


## Materiál hlavních součástí

Název	Materiál			
	do 400°C	do 550°C	do 575°C	do 620°C
1 Těleso	1.0619 (A216WCB)	1.7357 (A217WC6)	1.7379 (A217 WC9)	1.4931
2 Vložka + návar sedla	1.0426 + Stelit 6 (A516+Stelit 6)	1.7335 + Stelit 6 (A182F12 (F11)+Stelit 6)	1.7380 + Stelit 6 (A182F22 +Stelit 6) 1.7383 + Stelit 6 (A182F22 +Stelit 6)	1.4901 + Stelit 6 (A182F92 +Stelit 6) 1.4903 + Stelit 6 (A182F91 +Stelit 6)
3 Kuželka + návar	1.4923 + Stelit 6 / 1.4922 + Stelit 6 (1.7335 + Stelit 6)			1.4901 + Stelit 6 1.4903 + Stelit 6
4 Vedení kuželky	42 2942 / 1.4541			1.4923
5 Jehla	17 027 / 1.4122			1.4903/1.4923
6 Hlavní pružina	50CrV4 / 51CrV4 / 52CrMoV4			
7 Pouzdro	42 3119 / 42 2941 / 42 2906 / 1.4552 / 1.4581			
8 Třmen - dolní víko	1.0619 / 1.0425	1.7357 / 1.7335	1.7379 / 1.7380	1.4931 / 1.4903
9 Tlumící pružina	50CrV4 / 51CrV4 / 52CrMoV4			
10 Nástavec třmenu	1.0619			
11 Horní víko	1.0619			
12 Píst	1.0619			
13 Tlačný šroub	17 021 / 1.4006			
14 Nástavec	1.0426 (A516)	1.7335 (A182F12 (F11))	1.7380 (A182F22) 1.7383 (A182F22)	1.4901 (A182F92) 1.4903 (A182F91)

## Stavební délky, rozměry, hmotnosti

DN	$h_1$	$h_2$	$h_3$	H	D	m
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
25x40	70	515	600	685	240	62
40x65	85	610	700	785	305	80
50x80	95	730	820	905	305	120
65x100	110	800	910	1010	335	180
80x125	125	720	835	1060	335	230
100x150	125	875	985	1090	335	240
125x200	160	990	1125	1245	450	490
150x250	165	1000	1135	1250	450	310
175x300	180	1045	1180	1310	450	400
200x350	210	1210	1385	1510	450	640
250x400	225	1240	1415	1545	450	750
300x500	270	1270	1470	1600	450	950
350x600	338	1295	1495	1620	450	1450

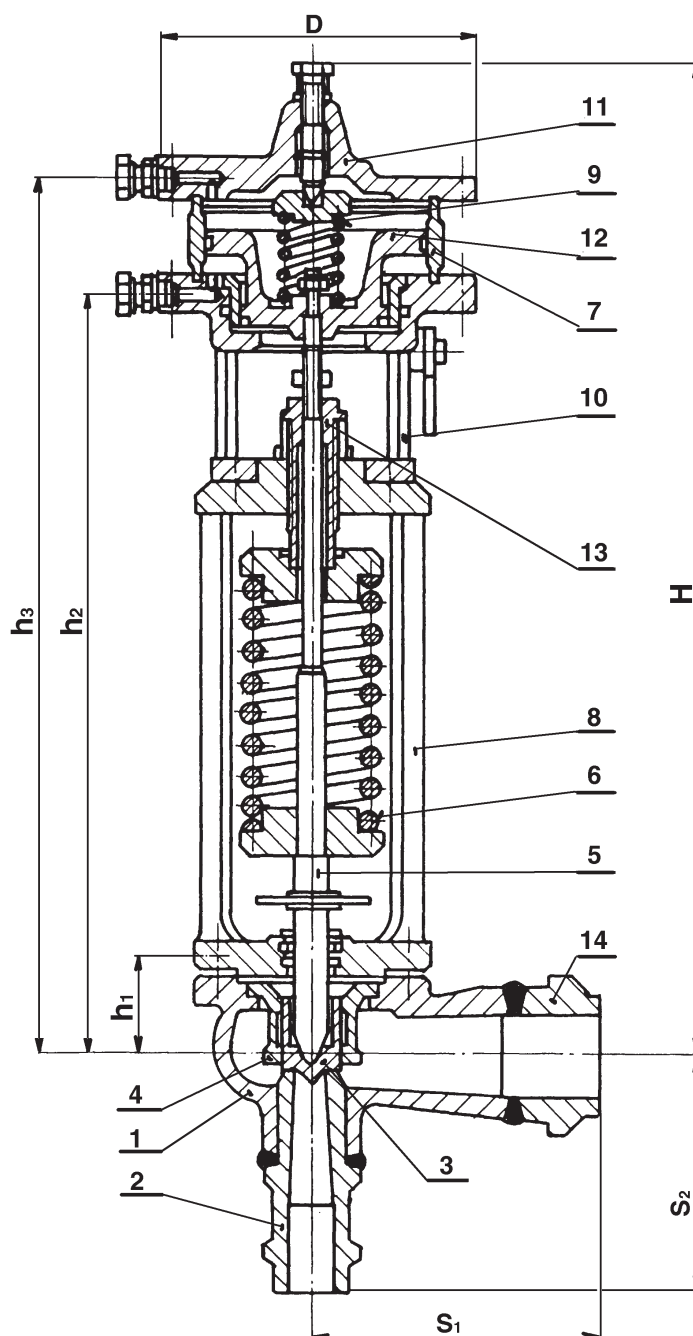

## Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů SiZ 1508

		XX	XXXX	XXX	/	XXX	-	XXX	XX	/	X	-	XXX,X	/	X	
1. Ventil	Pojistný ventil	SiZ														
2. Označení typu			1508													
3. Jmenovitá světlost	DN-vstup			065												
	DN-výstup					100										
	d sedla							046								
4. Připojení	svar / svar										SS					
	svar / příruba										SP					
	příruba / příruba										PP					
5. Materiálové provedení	do 400°C												1			
	do 550°C												2			
	do 620°C												3			
	do 575°C												4			
	dle specifikace zákazníka												9			
6. Otevírací přetlak	barg														120,5	
7. Jištěné médium	sytá pára															1
	přehřátá pára															2
	vzduch															3
	ostatní média															4

**Příklad objednávky: SiZ 1508 065/100 - 046 PP/1 - 120,5/1**



LDM, spol. s r.o.  
Litomyšlská 1378  
560 02 Česká Třebová

tel.: 465 502 511  
fax: 465 533 101  
E-mail: [sale@ldm.cz](mailto:sale@ldm.cz)  
<http://www.ldm.cz>

LDM, spol. s r.o.  
Kancelář Praha  
Podolská 50  
147 01 Praha 4

tel.: 234 054 190  
fax: 234 054 189

LDM, spol. s r.o.  
Kancelář Ústí nad Labem  
Mezní 4  
400 11 Ústí nad Labem

tel.: 475 650 260  
fax: 475 650 263

LDM servis, spol. s r.o.  
Litomyšlská 1378  
560 02 Česká Třebová

tel.: 465 502 411-3  
fax: 465 531 010  
E-mail: [servis@ldm.cz](mailto:servis@ldm.cz)

Váš partner